



SCHEMA DE PRINCIPE



Basse tension
0,75mm²
— 230 Volt 1,5mm²

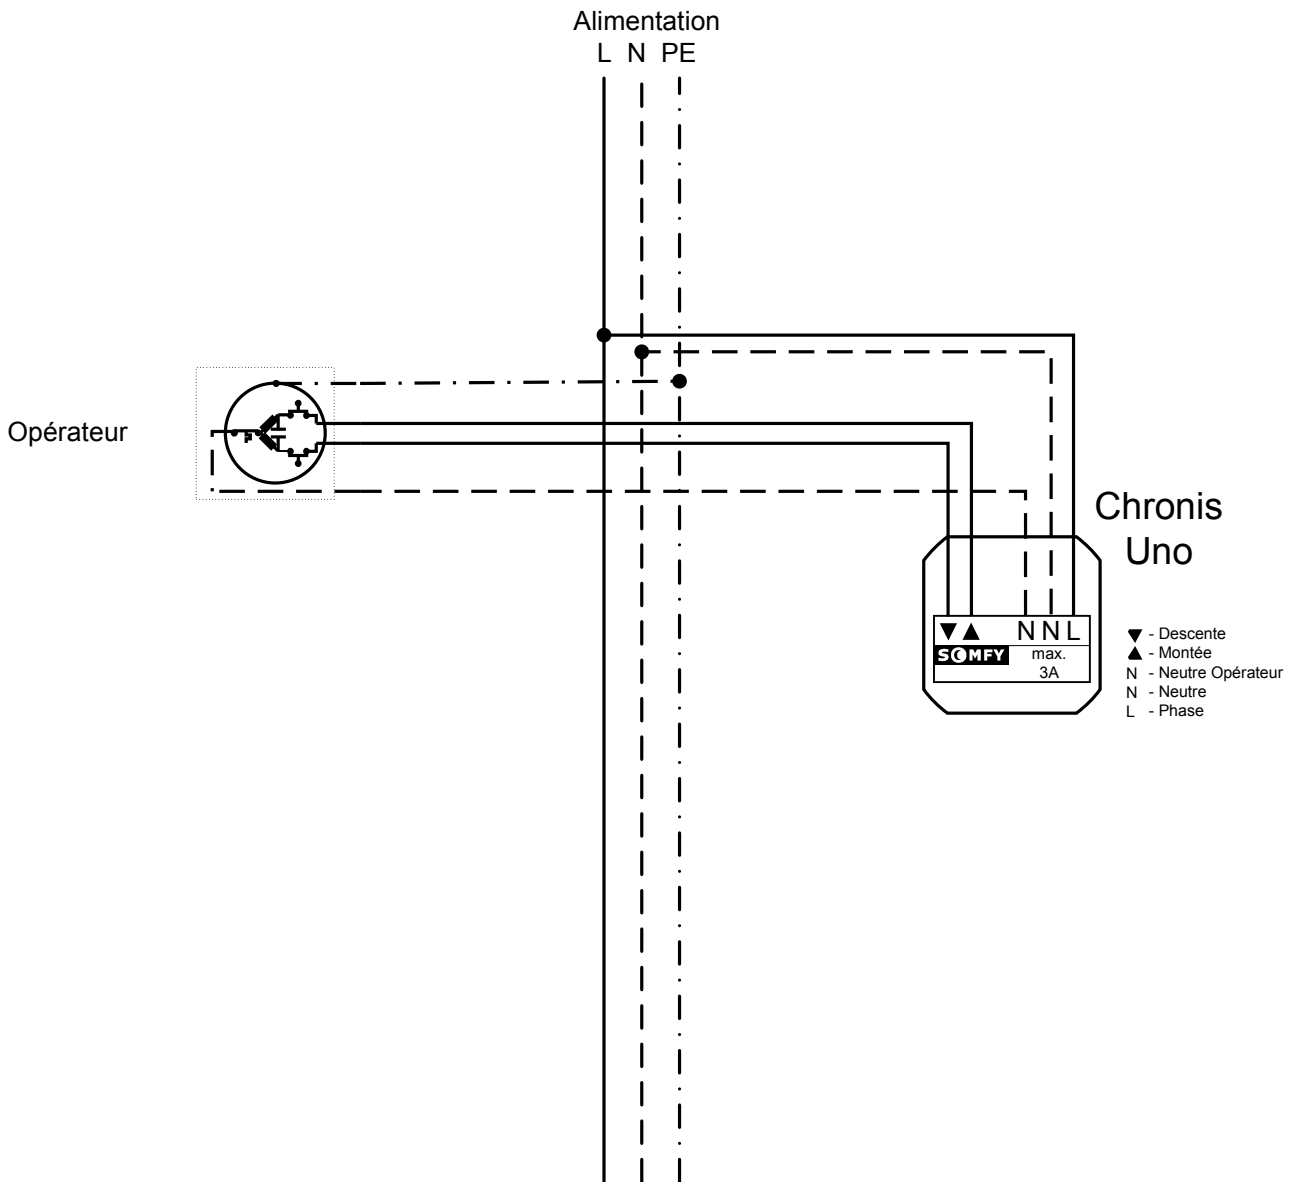

Changements techniques sous réserve de modification

<p>— Fil avec potentiel</p> <p>- - - Neutre</p> <p>- . - . Terre</p> <p>..... Option</p>	<p>La section des fils doit être de <u>1.5mm²</u>.</p> <p>A l'exception de ceux indiqués sur le schéma</p>	<p>Chronis Uno (Horloge hebdomadaire)</p>	<p>établi: A.R</p> <p>contrôlé: D.C</p> <p>8 mars 2000</p>
	<p>Somfy AG</p> <p>Industrie Grindel</p> <p>Vorbuchenstrasse 17</p> <p>8303 Bassersdorf</p> <p>Tél: 026 / 400 04 10</p> <p>Fax: 0026 / 400 04 15</p>	<p>Les commandes doivent être installées dans des locaux <u>secs</u>.</p> <p>Les lignes en basse tension doivent être raccordées avec du <u>câble blindé</u>.</p> <p>Les <u>normes électriques</u> doivent être respectées.</p>	<p>DTV 62.201</p>